



ATTIVITÀ	Procedura da adottare (Riferimento al punto delle linee Guida)	Moduli da presentare al Distributore in caso di:			
		GdM ≤ G6 e fornitura in BP	GdM ≤ G6 e fornitura in MP/AP	GdM > G6 e fornitura in BP	GdM > G6 e/o fornitura in MP/AP
Attivazione della fornitura	7.1	A/12 (non richiesto)	A/12 (non richiesto) B/12 (obbligatorio)	A/12 (non richiesto) B/12 (obbligatorio)	A/12 (non richiesto) B/12 (obbligatorio)

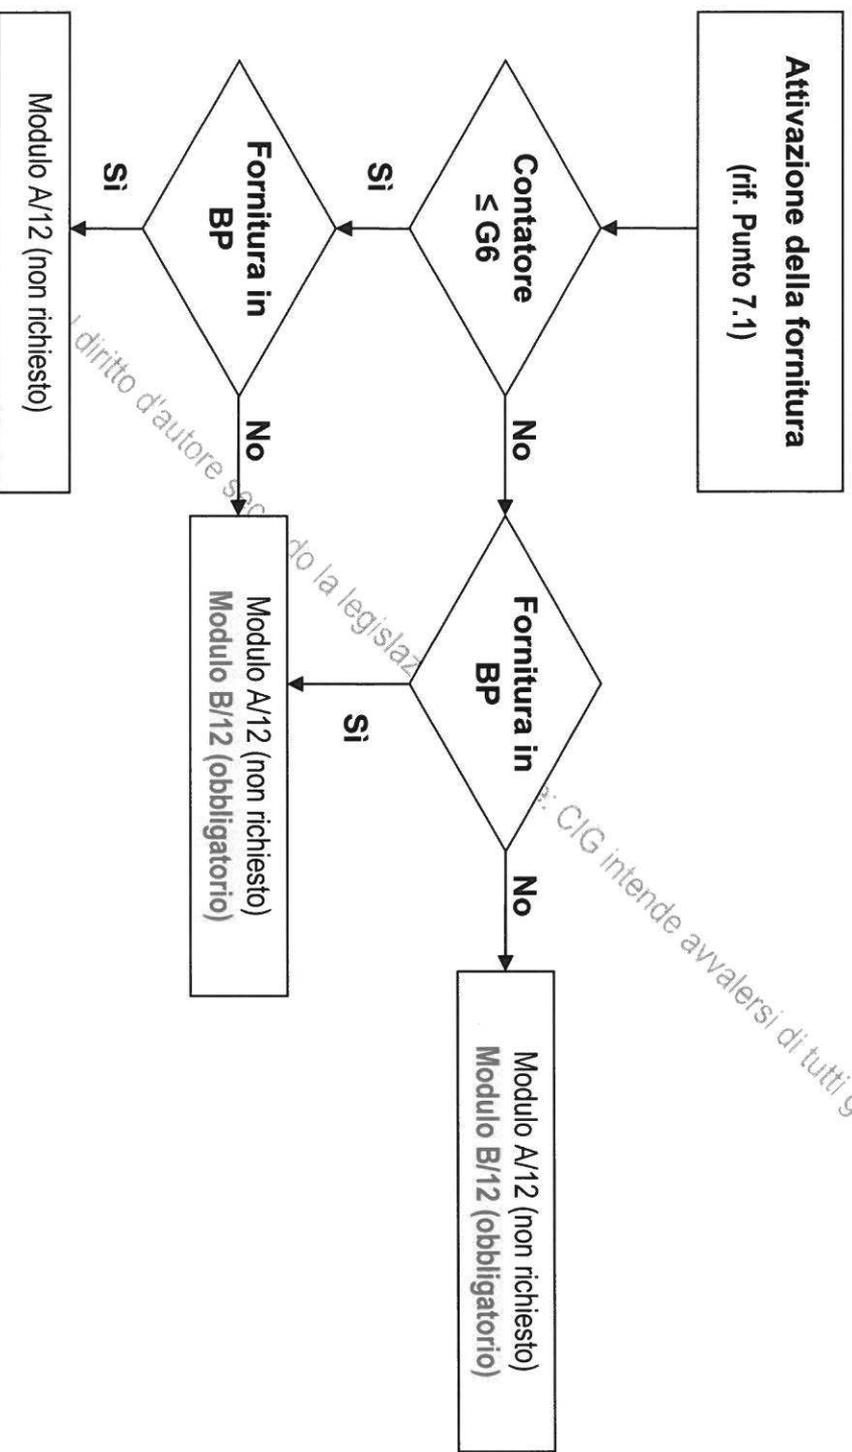

Il documento è sottoposto alla tutela del diritto d'autore secondo la legislazione italiana. CIG intende avvalersi di tutti gli strumenti giuridici per tutelare i propri diritti di copyright.

ATTIVITÀ	Procedura da adottare (Riferimento al punto delle linee Guida)	Moduli da presentare al Distributore in caso di:			
		GdM ≤ G6 e fornitura in BP	GdM ≤ G6 e fornitura in MP/AP	GdM > G6 e fornitura in BP	GdM > G6 e/o fornitura in MP/AP
Riattivazione della fornitura sospesa in seguito a sospensione per morosità	7.1	A/12 (non richiesto)	A/12 (non richiesto) B/12 (obbligatorio)	A/12 (non richiesto) B/12 (obbligatorio)	A/12 (non richiesto) B/12 (obbligatorio)

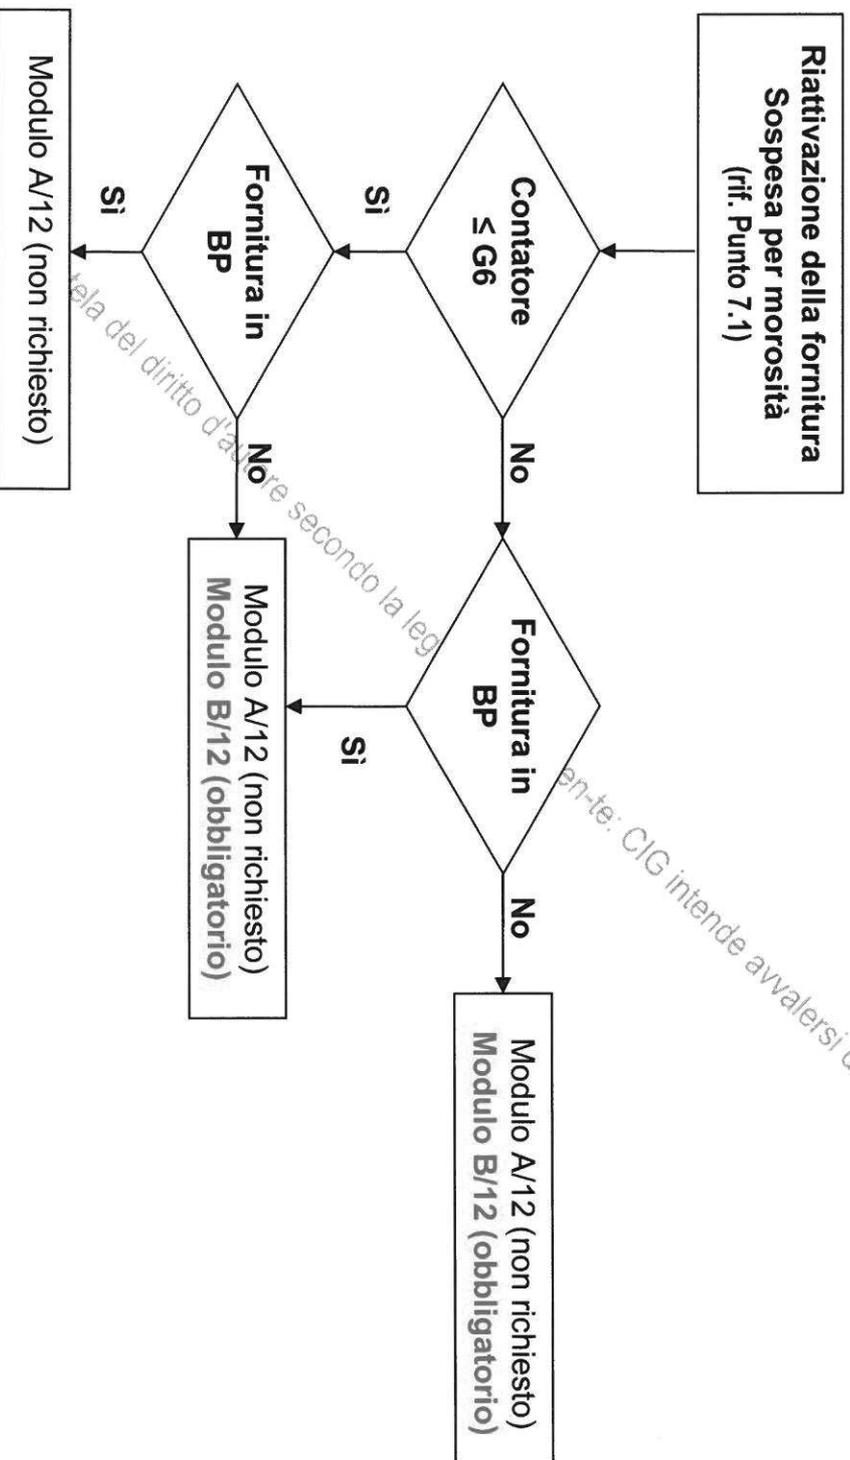


Il documento è sottoposto

la tutela del diritto d'autore secondo la legge

ente: CIG intende avvalersi di tutti gli strumenti per tutelare il copyright


ATTIVITÀ	Procedura da adottare (Riferimento al punto delle linee Guida)	Moduli da presentare al Distributore in caso di:			
		GdM ≤ G6 e fornitura in BP	GdM ≤ G6 e fornitura in MP/AP	GdM > G6 e fornitura in BP	GdM > G6 e/o fornitura in MP/AP
Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione dovuta a situazione di pericolo per dispersione di gas sull'impianto di utenza rilevata dal servizio di pronto intervento	7.2.1	A/12 (obbligatorio)	A/12 (obbligatorio) B/12 (obbligatorio)	A/12 (obbligatorio) B/12 (obbligatorio)	A/12 (obbligatorio) B/12 (obbligatorio)

Riattivazione della fornitura
a seguito di sospensione dovuta a situazione di pericolo per dispersione gas sull'impianto di utenza rilevata dal servizio di pronto intervento (rif. Punto 7.2.1)

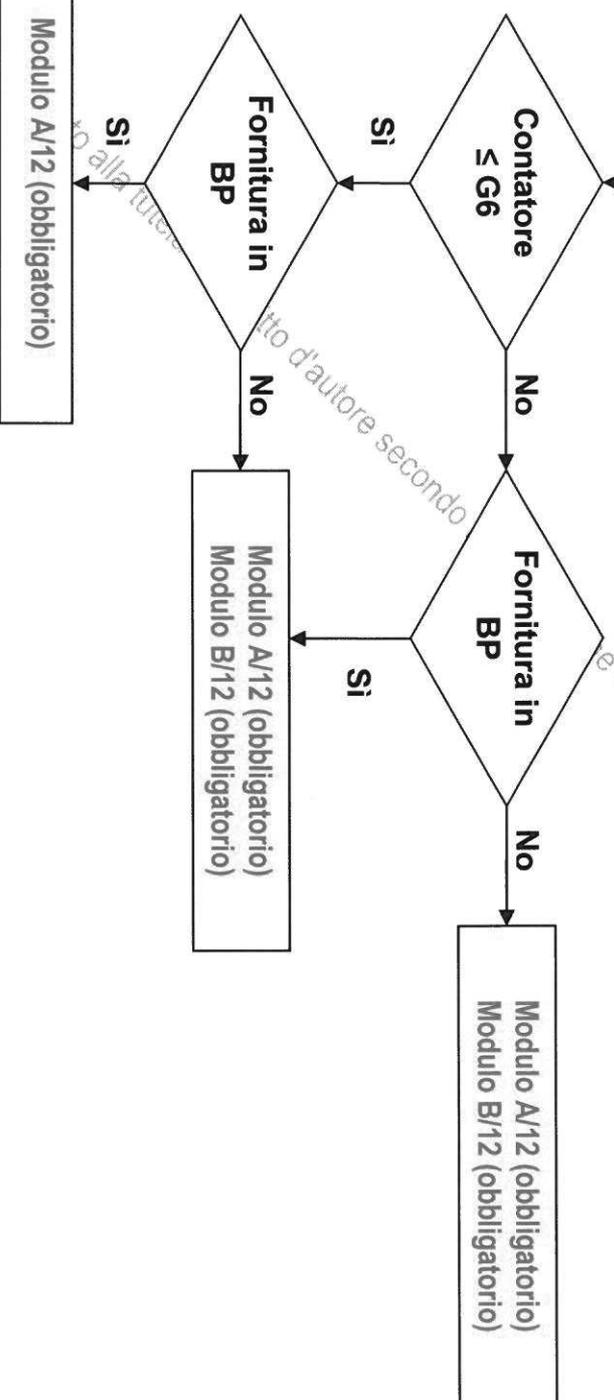

ATTIVITÀ	Procedura da adottare (Riferimento al punto delle linee Guida)	Moduli da presentare al Distributore in caso di:			
		GdM ≤ G6 e fornitura in BP	GdM ≤ G6 e fornitura in MP/AP	GdM > G6 e fornitura in BP	GdM > G6 e/o fornitura in MP/AP
Riattivazione della fornitura a seguito a sospensione dovuta a situazione di pericolo su disposizione delle Autorità Competenti	7.2.2	A/12 (obbligatorio) + eventuali ulteriori documentazioni previste nei provvedimenti delle Autorità Competenti	A/12 (obbligatorio) B/12 (obbligatorio) + eventuali ulteriori documentazioni previste nei provvedimenti delle Autorità Competenti	A/12 (obbligatorio) B/12 (obbligatorio) + eventuali ulteriori documentazioni previste nei provvedimenti delle Autorità Competenti	A/12 (obbligatorio) B/12 (obbligatorio) + eventuali ulteriori documentazioni previste nei provvedimenti delle Autorità Competenti


Riattivazione della fornitura
a seguito di sospensione dovuta a situazione di pericolo su disposizione delle Autorità Competenti (rif. Punto 7.2.2)

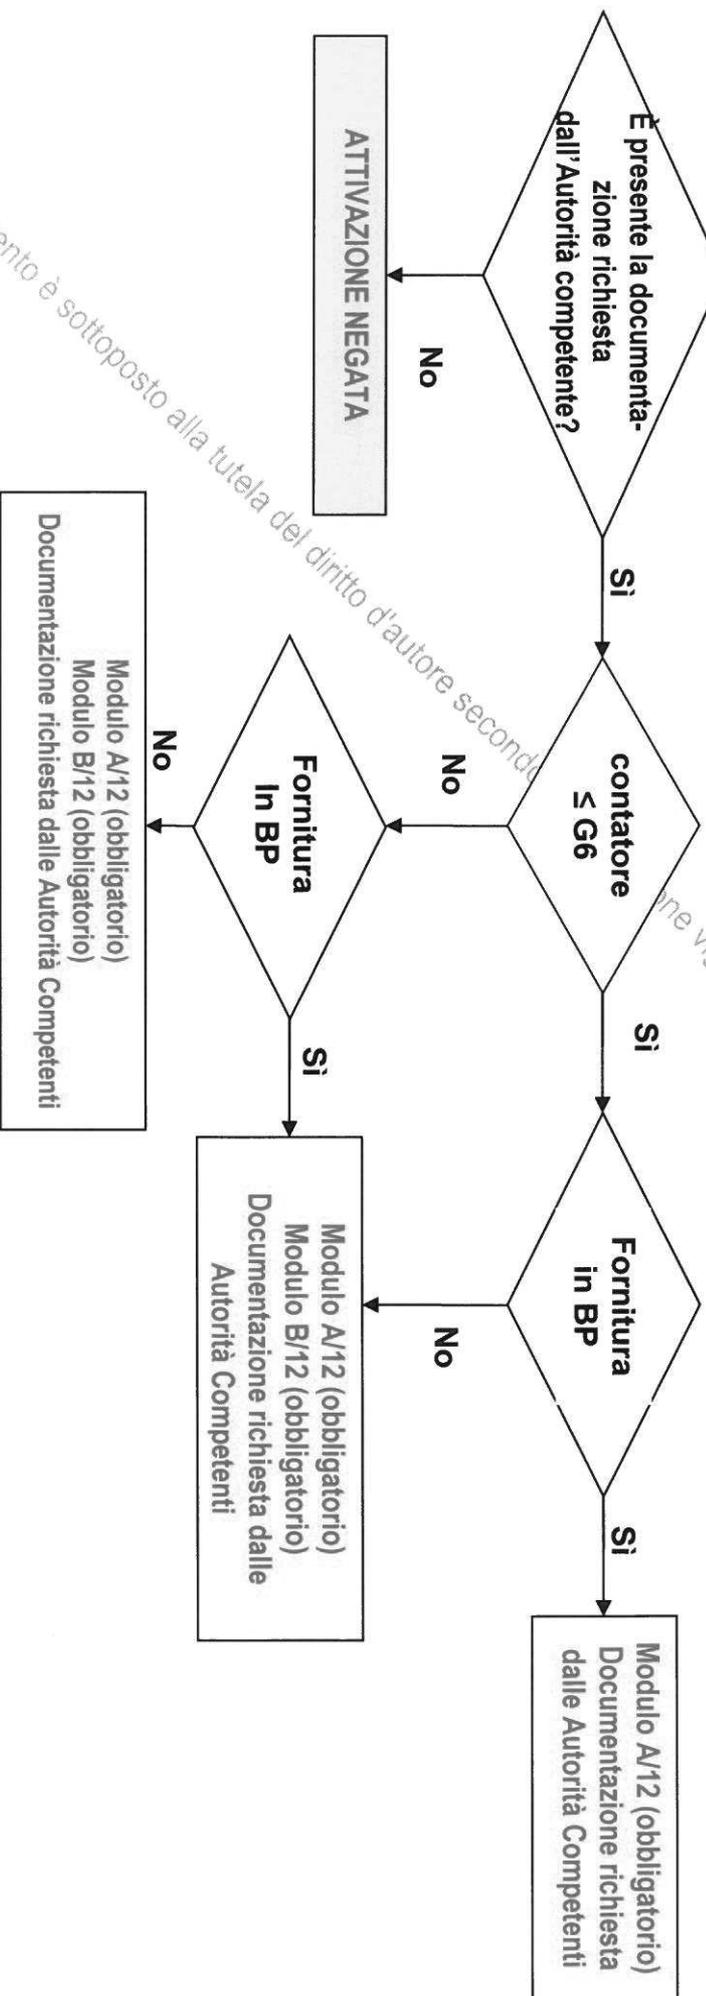

Il documento è sottoposto alla tutela del diritto d'autore secondo le norme in vigore. CIG intende avvalorare il copyright.


ATTIVITÀ	Procedura da adottare (Riferimento al punto delle linee Guida)	Moduli da presentare al Distributore in caso di:			
		GdM ≤ G6 e fornitura in BP	GdM ≤ G6 e fornitura in MP/AP	GdM > G6 e fornitura in BP	GdM > G6 e/o fornitura in MP/AP
Riattivazione della fornitura sospesa su richiesta del cliente finale su <u>impianto soggetto ad accertamento documentale ai sensi della Del. 40/2014/R/gas</u>	7.3	A/12 (non richiesto)	A/12 (non richiesto) B/12 (obbligatorio)	A/12 (non richiesto) B/12 (obbligatorio)	A/12 (non richiesto) B/12 (obbligatorio)

Riattivazione della fornitura
 Sospesa su richiesta dal cliente finale su impianto **SOGGETTO ad accertamento** ai sensi della Del. 40/2014/R/gas (rif. Punto 7.3)

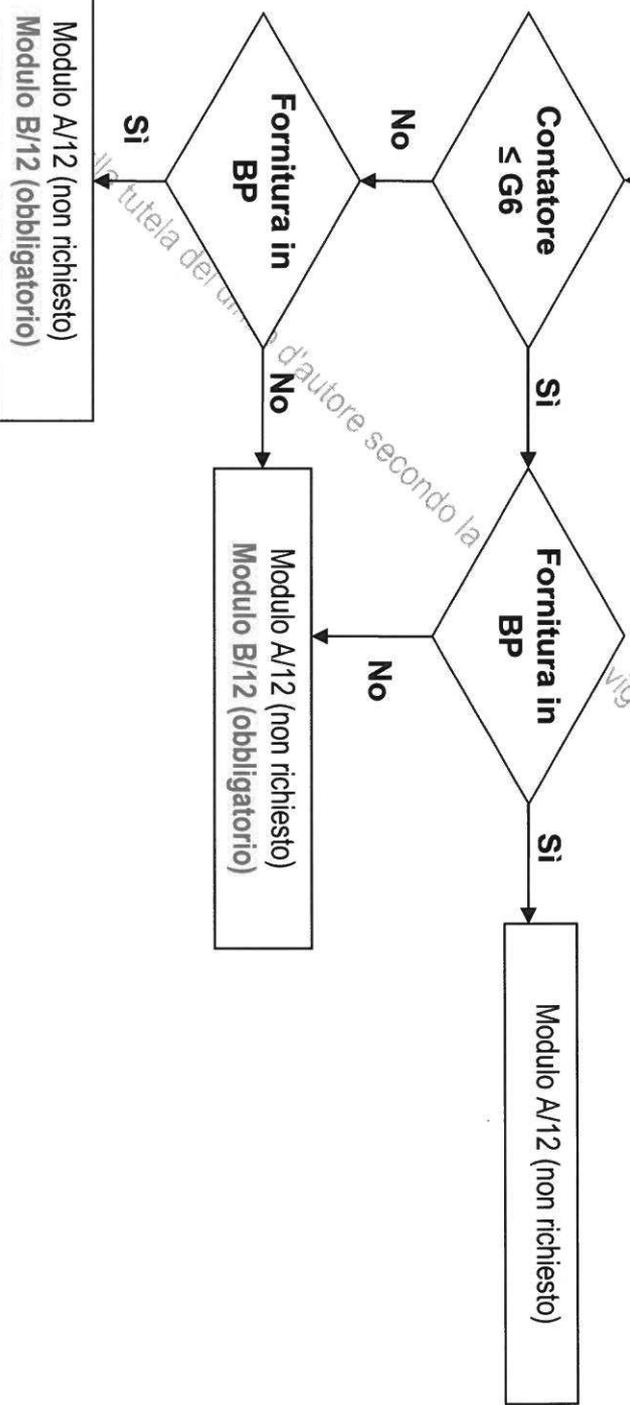

ATTIVITÀ	Procedura da adottare (Riferimento al punto delle linee Guida)	Moduli da presentare al Distributore in caso di:			
		GdM ≤ G6 e fornitura in BP	GdM ≤ G6 e fornitura in MP/AP	GdM > G6 e fornitura in BP	GdM > G6 e/o fornitura in MP/AP
Riattivazione della fornitura sospesa su richiesta del cliente finale su Impianto NON soggetto ad accertamento documentale ai sensi della Del. 40/2014/R/gas	7.3	A/12 (obbligatorio)	A/12 (obbligatorio) B/12 (obbligatorio)	A/12 (obbligatorio) B/12 (obbligatorio)	A/12 (obbligatorio) B/12 (obbligatorio)


Riattivazione della fornitura
 sospesa su richiesta dal cliente finale su impianto **NON SOGGETTO** ad accertamento ai sensi della Del. 40/2014/R/gas (rif. Punto 7.3)

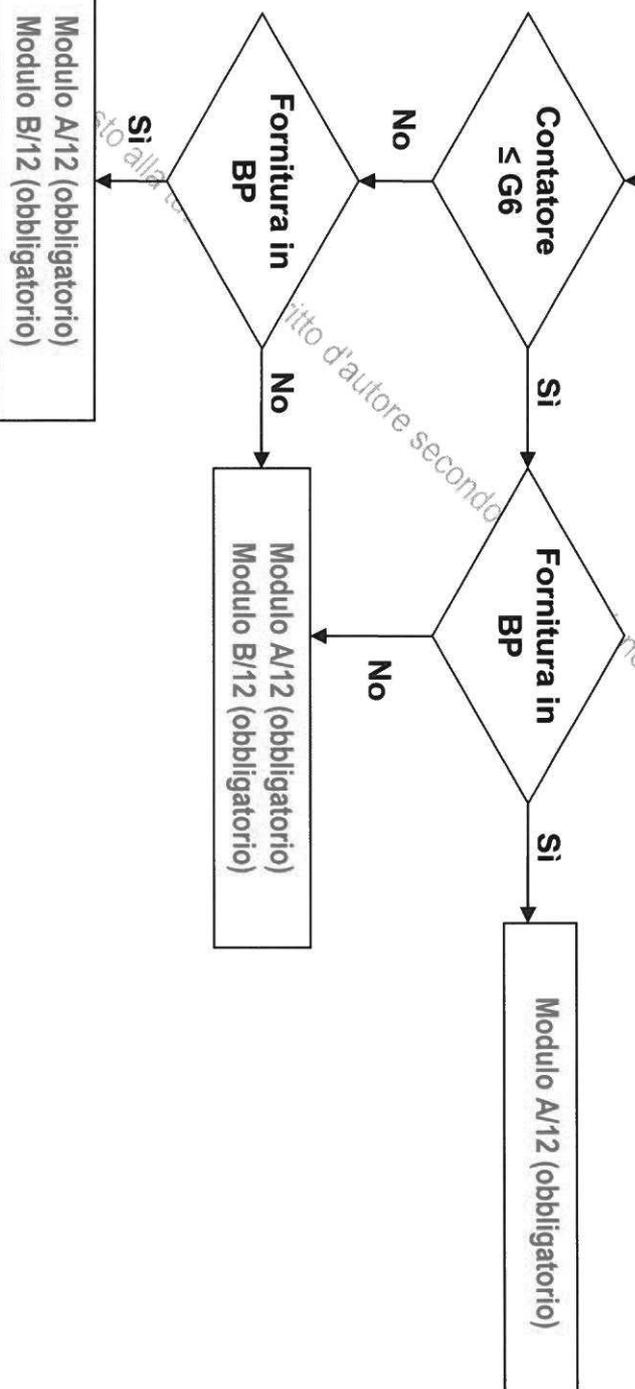

Modulo A/12 (obbligatorio)
 Modulo B/12 (obbligatorio)

ATTIVITÀ	Procedura da adottare (Riferimento al punto delle linee Guida)	Moduli da presentare al Distributore in caso di:		
		GdM ≤ G6 e fornitura in BP	GdM ≤ G6 e fornitura in MP/AP	GdM > G6 e fornitura in BP
Riattivazione della fornitura sospesa per esigenze del Distributore che comporti la modifica dell'impianto di utenza (per esempio in caso di spostamento del gruppo di misura) su <u>impianto soggetto ad accertamento documentale</u> ai sensi della del. <u>40/2014/R/gas</u>	7.4	A/12 (non richiesto)	A/12 (non richiesto) B/12 (obbligatorio)	A/12 (non richiesto) B/12 (obbligatorio)


Riattivazione della fornitura
 Sospesa per esigenze del distributore, che comporti la modifica dell'impianto di utenza su impianto **SOGGETTO ad accertamento** ai sensi della Del. 40/2014/R/gas (rif. Punto 7.4)

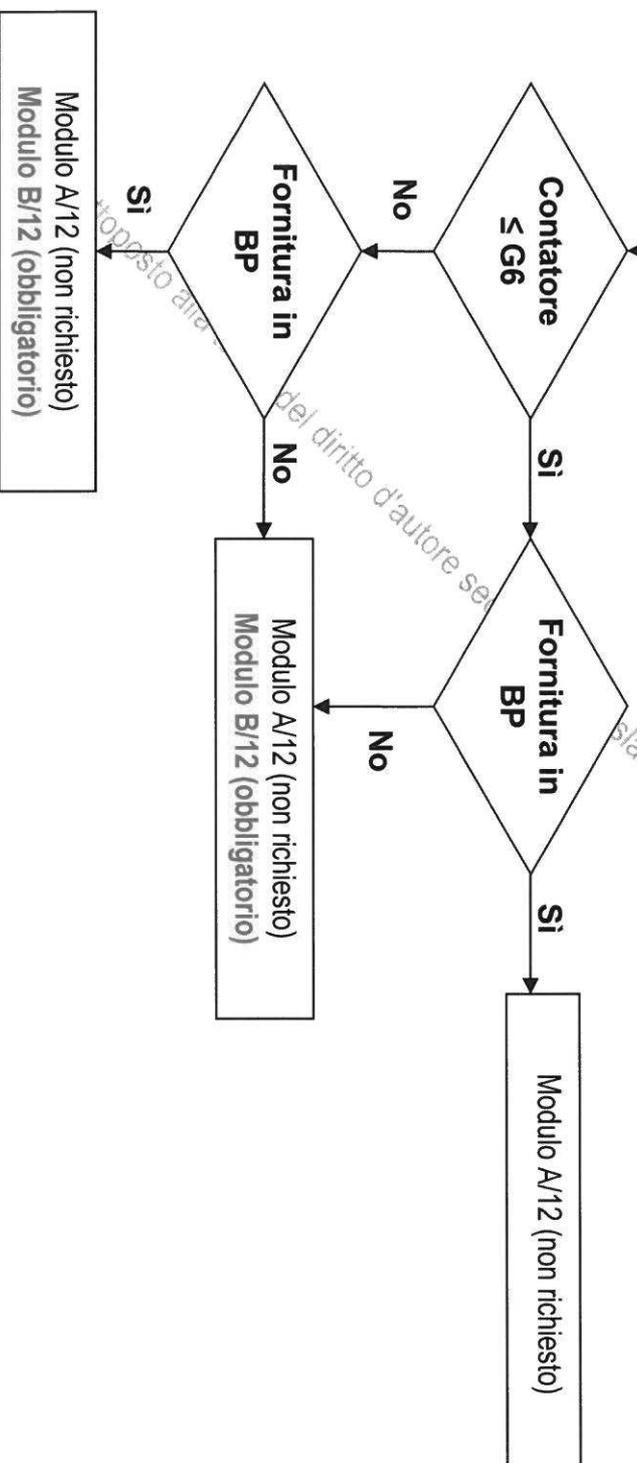

ATTIVITÀ	Procedura da adottare (Riferimento al punto delle linee Guida)	Moduli da presentare al Distributore in caso di:			
		GdM ≤ G6 e fornitura in BP	GdM ≤ G6 e fornitura in MP/AP	GdM > G6 e fornitura in BP	GdM > G6 e/o fornitura in MP/AP
Riattivazione della fornitura sospesa per esigenze del Distributore che comporti la modifica dell'impianto di utenza (per esempio in caso di spostamento del gruppo di misura) su impianto NON soggetto ad accertamento documentale ai sensi della Del. 40/2014/R/gas	7.4	A/12 (obbligatorio)	A/12 (obbligatorio) B/12 (obbligatorio)	A/12 (obbligatorio) B/12 (obbligatorio)	A/12 (obbligatorio) B/12 (obbligatorio)

Riattivazione della fornitura

Sospesa per esigenze del distributore, che comporti la modifica dell'impianto di utenza su impianto **NON SOGGETTO ad accertamento** ai sensi della Del. 40/2014/R/gas (rif. Punto 7.4)

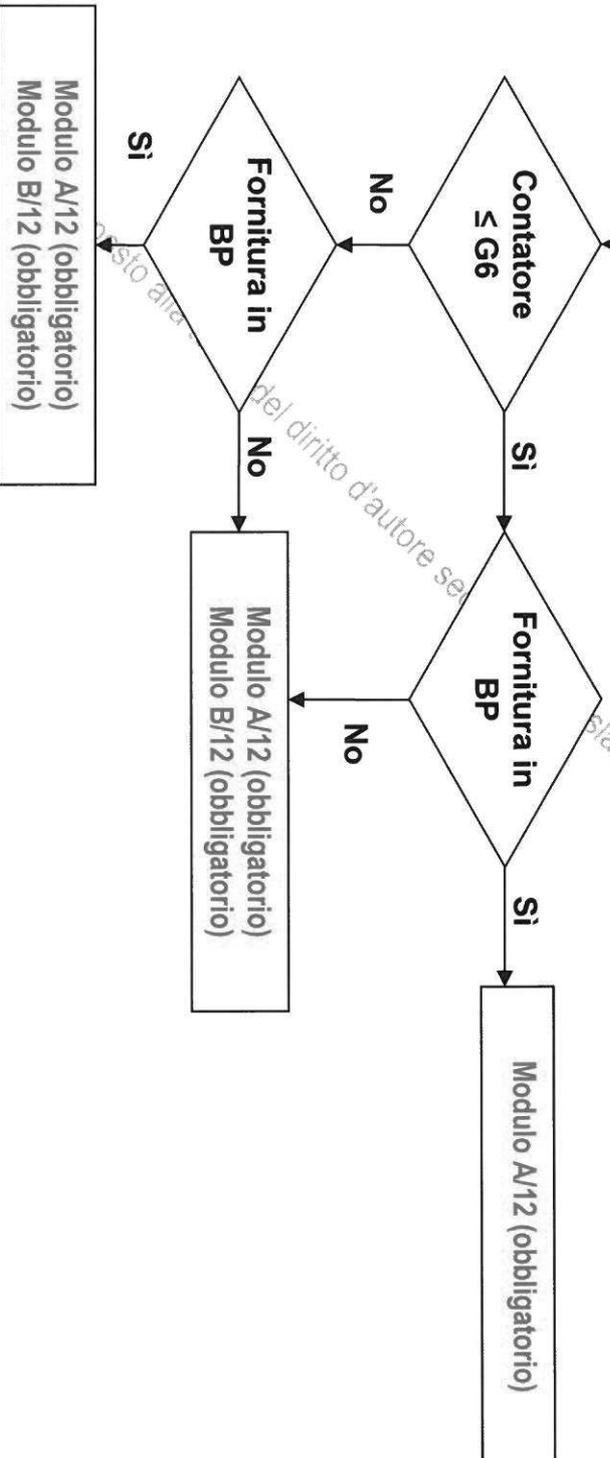

ATTIVITÀ	Procedura da adottare (Riferimento al punto delle linee Guida)	Moduli da presentare al Distributore in caso di:			
		GdM ≤ G6 e fornitura in BP	GdM ≤ G6 e fornitura in MP/AP	GdM > G6 e fornitura in BP	GdM > G6 e/o fornitura in MP/AP
Attivazione o riattivazione della fornitura Negata, al tentativo di (ri)attivazione precedente, per esito negativo della prova di tenuta eseguita in occasione della precedente richiesta.	7.5	A/12 (obbligatorio)	A/12 (obbligatorio) B/12 (obbligatorio)	A/12 (obbligatorio) B/12 (obbligatorio)	A/12 (obbligatorio) B/12 (obbligatorio)

Riattivazione della fornitura
Negata al tentativo di (ri)attivazione precedente per esito negativo della prova di tenuta (rif. Punto 7.5)

